



V O D O V O D
K A N A L I Z A C I J A




JP Vodovod-Kanalizacija
v letu 2007

Odgovorno ravnanje s pitno in odpadno vodo v letu 2007


Temeljno poslanstvo Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, ki ima v Ljubljani in okolici že skoraj 120-letno tradicijo, je varna in zanesljiva oskrba prebivalcev z zdravstveno ustrežno pitno vodo ter nemoteno odvajanje in učinkovito čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Svojo odgovornost do uporabnikov in okolja smo tudi v letu 2007 uresničevali s strokovnim, učinkovitim in trajnostno usmerjenim gospodarjenjem s komunalno infrastrukturo, s skrbjo za ohranjanje dobre in naravne pitne vode, s stalnim sledenjem sodobnim standardom ter z rednim obveščanjem uporabnikov o rezultatih dela.

Količina načrpane vode, zaračunane pitne vode in odvedene odpadne vode v obdobju 2003–2007

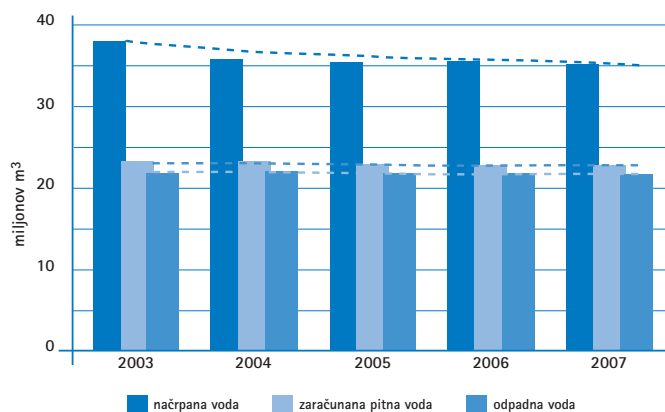

	načrpana voda (m ³)	zaračunana pitna voda (m ³)	odpadna voda (m ³)
2003	37.862.745	23.003.818	21.740.975
2004	35.704.040	22.978.111	21.744.884
2005	35.360.080	22.850.180	21.725.953
2006	35.438.758	22.651.254	21.626.812
2007	35.107.019	22.792.817	21.448.063

Dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter število priključkov v obdobju 2003–2007

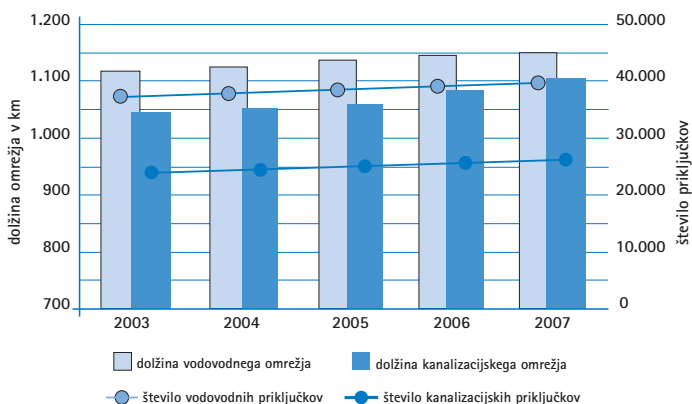

	dolžina vodovodnega omrežja (km)	dolžina kanalizacijskega omrežja (km)	število vodovodnih priključkov	število kanalizacijskih priključkov
2003	1.114	1.042	37.341	23.921
2004	1.120	1.051	37.768	24.329
2005	1.132	1.059	38.542	25.138
2006	1.140	1.080	39.239	25.685
2007	1.145	1.103	39.910	26.160

Pomembni podatki o JP Vodovod-Kanalizacija v letu 2007

Območje delovanja

Mestna občina Ljubljana, občine Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče

Oskrba s pitno vodo

dolžina vodovodnega omrežja 1.145 km
 število vodovodnih priključkov 39.910
 število vodovodnih sistemov 11
 letna količina zaračunane vode 22.792.817 m³
 letna količina načrpane vode 35.107.019 m³

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

dolžina kanalizacijskega omrežja 1.103 km
 število kanalizacijskih priključkov 26.160
 število kanalizacijskih sistemov s komunalnimi ČN 14
 letna količina odvedene in očiščene odpadne vode 21.448.063 m³

Spremljanje skladnosti pitne vode

število odvzetih vzorcev pitne vode

za mikrobiološka preskušanja 1.677
 število odvzetih vzorcev za fizikalno-kemijska preskušanja 691

Število zaposlenih


Za 300.000 uporabnikov skrbi 401 zaposlen v JP Vodovod-Kanalizacija.

V letu 2007 smo za vas uresničili naslednje projekte:

- začetek izvajanja projekta "Hidravlične izboljšave na kanalizacijskem sistemu" – sofinanciranje iz kohezijskega sklada EU,
- zaključek obnove vodovoda in kanalizacije na območju Most in Viča ter po Barjanski cesti,
- obnova vodovoda po Štepanjskem naselju, Hrušiči, po Kajakaški cesti, delu Spodnjega Rudnika, po Svetčevi ulici,
- izgradnja vodovoda na Šmarni gori,
- izgradnja kanalizacije in črpališča v Zalogu,
- izgradnja kanalizacije po Kajakaški, po Tržaški cesti, povezovalnega zbiralnika Lavrica-Škofljica,
- visoka učinkovitost čiščenja odpadne vode, saj je bilo 97 % vseh komunalnih in industrijskih odpadnih voda pred izpustom v vodotoke očiščenih v skladu z okoljevarstveno zakonodajo,
- odprtje skupne blagajne javnih podjetij v središču Ljubljane.

Struktura cene pitne vode in odvedene vode v letu 2007

Sestava cen za kubični meter pitne in odpadne vode za gospodinjstva v Ljubljani

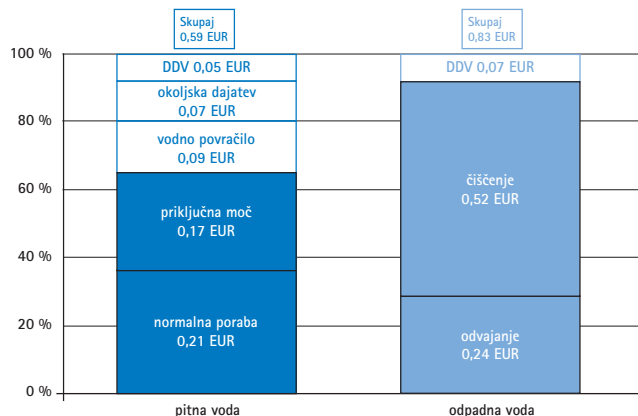

Povprečno ceno pitne vode, ki v Ljubljani znaša 0,59 EUR za m³, sestavljajo naslednji obračunski deleži:


- 36 % cene je plačilo normalne porabe vode,
- 29 % cene je plačilo priključne moči,
- 15 % cene vode je plačilo vodnega povračila,
- 12 % cene vode so okoljske dajatve,
- 8 % cene je plačilo DDV.

Povprečno ceno odvedene vode, ki znaša 0,83 EUR/m³, sestavljajo naslednji obračunski deleži:

- 29 % cene je plačilo odvajanja odpadne vode,
- 63 % cene je plačilo čiščenja odpadne vode,
- 8 % cene je plačilo DDV.

JP Vodovod–Kanalizacija si bo tudi v prihodnje prizadevalo za:

- zadovoljstvo uporabnikov,
- varno, zanesljivo in zadostno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
- nemoteno odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- strokovno, racionalno, učinkovito in trajnostno usmerjeno gospodarjenje s komunalno infrastrukturo,
- varovanje okolja,
- strokovno usposobljenost, motiviranje zaposlenih in ustvarjanje takšnih delovnih pogojev, ki omogočajo visoko stopnjo kakovosti storitev.

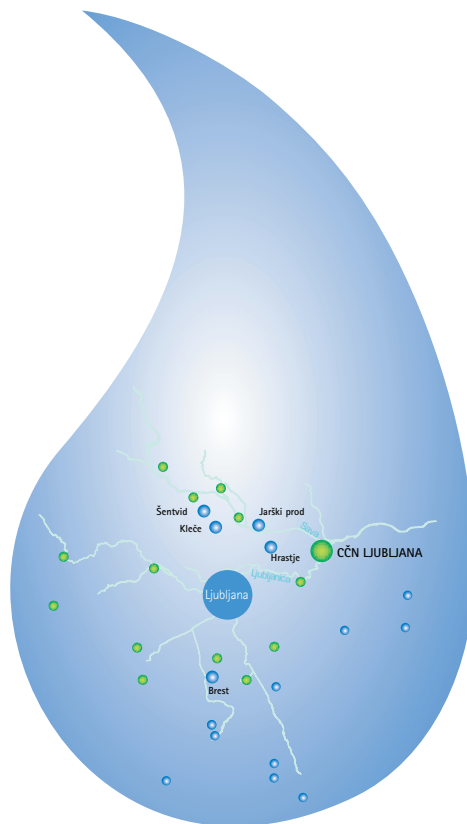

JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana



(01) 580 81 00



voka@vo-ka.si



www.vo-ka.si

Izdajatelj: JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.
Zasnova in besedilo: dr. Brigita Jamnik, Ana Berglez, Barbara Jontez, (JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.), Darinka Pek Drapal (Consensus d.o.o.)

Fotografije: Foto Veselko

Oblikovanje in produkcija: Pristop d.o.o

Grafična obdelava in tisk: ČukGraf

Naklada: 2.000

Ljubljana, april 2008



**V O D O V O D
K A N A L I Z A C I J A**